

IMC-AIA01-11EX-I/24VDC

Weitere Unterlagen

Ergänzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter www.turck.com folgende Unterlagen:

- Datenblatt
- Zulassungen
- Konformitätserklärungen

Zu Ihrer Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Messumformer-Speisetrenner IMC-AIA01-11EX-I/24VDC sind mit eigensicheren Eingangskreisen ausgestattet und übertragen die analogen Messsignale aus dem explosionsgefährdeten Bereich in den sicheren Bereich. An den Geräten können eigensichere 2-Draht-Messumformer im Ex-Bereich betrieben werden. Die Geräte sind für den Betrieb in Zone 2 und Zone 22 geeignet. Mit den Geräten lassen sich auch sicherheitsgerichtete Anwendungen bis einschließlich SIL2 (Low-Demand gemäß IEC 61508) aufbauen (Hardwarefehler toleranz HFT = 0). Die Geräte dürfen nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden übernimmt Turck keine Haftung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Nur fachlich geschultes Personal darf das Gerät montieren, installieren, betreiben, parametrieren und instand halten.
- Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen für den industriellen Bereich. Bei Einsatz in Wohnbereichen Maßnahmen treffen, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Die Schutzart IP67 ist nur gewährleistet, wenn die Steckverbinder verschraubt sind.

Hinweise zum Ex-Schutz

- Nationale und internationale Vorschriften für den Explosionsschutz beachten.
- Bei Einsatz des Gerätes in Ex-Kreisen muss der Anwender über Kenntnisse im Explosionsschutz (IEC/EN 60079-14 etc.) verfügen.
- Das Gerät nur innerhalb der zulässigen Betriebs- und Umgebungsbedingungen (siehe Zulassungsdaten und Auflagen durch die Ex-Zulassung) einsetzen.

Auflagen durch die Ex-Zulassungen bei Einsatz in Zone 2 und Zone 22

- Nicht eigensichere Stromkreise nur trennen und verbinden, wenn keine Spannung anliegt.
- Gerät mit der Metallabdeckung IMC-SG gegen mechanische Beschädigungen schützen.
- Metallabdeckung IMC-SG an den Potenzialausgleich anschließen. Der min. Leitungsquerschnitt beträgt 4 mm².
- Gerät gegen ultraviolettes Licht schützen.
- In Anwendungen, die einen EPL Dc erfordern: Der Wert der Oberflächentemperatur wurde ohne Staubauflage gemessen.
- In Anwendungen, die einen EPL Dc erfordern: Der Staub darf nur nichtleitfähig sein.
- In Anwendungen, die einen EPL Dc erfordern: Gerät vor elektrostatischer Aufladung schützen.

Produktbeschreibung

Geräteübersicht

Siehe Abb. 1: Frontansicht, Abb. 2: Abmessungen

Funktionen und Betriebsarten

Die Messumformer-Speisetrenner sind mit einem Eingangskreis von 4...20 mA und einem Ausgangskreis von 4...20 mA ausgestattet. Die Eingangssignale werden im Bereich von 3,8...20,5 mA ohne Beeinflussung 1:1 aus dem Ex-Bereich in den sicheren Bereich übertragen. Der Ausgangskreis ist mit einer kurzschlussfesten Stromquelle ausgestattet. Das Gerät benötigt eine Spannungsversorgung von 24 VDC.

Montieren

GEFAHR

Explosionsfähige Atmosphäre

Explosion durch zündfähige Funken!

Bei Einsatz in Zone 2 und Zone 22:

- ▶ Gerät nur montieren und anschließen, wenn keine explosionsfähige Atmosphäre vorliegt.
- ▶ Gerät mit der Metallabdeckung IMC-SG (ID 7560016) gegen mechanische Beschädigungen schützen.
- ▶ Steckverbinder im Ex-Bereich mit O-Ringdichtungen aus NBR80, FPM80 oder NBR70 versehen.

- ▶ Gerät mit zwei M4-Schrauben auf einer Montageplatte befestigen. Zur Befestigung keine Blechschrauben oder Holzschrauben verwenden. Das max. Anziehdrehmoment für die Schrauben beträgt 2,5 Nm.
- ▶ Gerät vor Wärmestrahlung, schnellen Temperaturschwankungen, starker Verschmutzung, elektrostatischer Aufladung und mechanischer Beschädigung schützen.

Anschließen

- ▶ Gerät gemäß „Wiring diagrams“ anschließen. Das max. Anziehdrehmoment für die M12-Steckverbinder beträgt 3,5 Nm.
- ▶ Steckverbinder im Ex-Bereich mit O-Ringdichtungen aus NBR80, FPM80 oder NBR70 versehen.

IMC-AIA01-11EX-I/24VDC

Documents complémentaires

Vous trouverez les documents suivants contenant des informations complémentaires à la présente notice sur notre site Web www.turck.com :

- Fiche technique
- Homologations
- Déclarations de conformité

Pour votre sécurité

Utilisation correcte

Les convertisseurs de mesure-séparateurs d'alimentation IMC-AIA01-11EX-I/24VDC sont équipés de circuits d'entrée à sécurité intrinsèque et transmettent les signaux de mesure analogiques depuis la zone présentant un risque d'explosion jusqu'à la zone sécurisée. Des convertisseurs de mesure 2 fils à sécurité intrinsèque dans la zone Ex peuvent être raccordés aux appareils. Les appareils sont conçus pour un fonctionnement en zone 2 et en zone 22. Les appareils permettent également de mettre en place des applications de sécurité, notamment des applications SIL2 (Low Demand conformément à la norme CEI 61508 ; tolérance aux pannes matérielles HFT = 0). Les appareils doivent exclusivement être utilisés conformément aux indications figurant dans la présente notice. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société Turck décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme.

Consignes de sécurité générales

- Seul un personnel qualifié est habilité à monter, installer, utiliser, paramétrer l'appareil et à en effectuer la maintenance.
- L'appareil répond aux exigences CEM pour le domaine industriel. En cas d'utilisation dans des zones résidentielles, prendre des mesures pour éviter les interférences radio.
- Le mode de protection IP67 n'est garanti que si les connecteurs sont vissés.

Indications relatives à la protection contre les explosions

- Respectez les consignes nationales et internationales relatives à la protection contre les explosions.
- En cas d'utilisation de l'appareil dans des zones à risque d'explosion, vous devez en outre disposer des connaissances requises en matière de protection contre les explosions (CEI/EN 60079-14, etc.).
- Utilisez uniquement l'appareil dans le respect le plus strict des conditions ambiantes et des conditions d'exploitation autorisées (voir données de certification et consignes relatives à l'homologation Ex).

Exigences des homologations Ex pour un fonctionnement en zone 2 et 22

- Les circuits à sécurité électrique non intrinsèque doivent être séparés et raccordés uniquement lorsqu'aucune tension n'est présente.
- Protégez l'appareil de tout dommage mécanique avec la plaque de recouvrement métallique IMC-SG.
- Connectez la plaque de couverture métallique IMC-SG à la liaison équipotentielle. La section de câble min. est de 4 mm².
- Protégez l'appareil des ultraviolets.
- Dans les applications nécessitant un EPL Dc : La température de surface a été mesurée sans dépôt de poussière.
- Dans les applications nécessitant un EPL Dc : La poussière ne peut pas être conductible.
- Dans les applications nécessitant un EPL Dc : Protégez l'appareil des charges électrostatiques.

Description du produit

Aperçu de l'appareil

Voir fig. 1 : Vue de face, fig. 2 : Dimensions

Fonctions et modes de fonctionnement

Les convertisseurs de mesure-séparateurs d'alimentation sont équipés d'un circuit d'entrée de 4...20 mA et d'un circuit de sortie de 4...20 mA. Les signaux d'entrée sont transmis dans une plage de 3,8...20,5 mA, sans impact 1:1 de la zone Ex vers la zone sécurisée. Le circuit de sortie est équipé d'une source de courant protégée contre les courts-circuits. L'appareil a besoin d'une alimentation en tension de 24 VDC.

Installation

DANGER

Atmosphère présentant un risque d'explosion

Explosion par étincelles inflammables !

Utilisation en zone 2 et en zone 22 :

- ▶ Veuillez uniquement effectuer les travaux de montage et de raccordement après avoir vérifié que l'atmosphère ne présente pas de risque d'explosion.
- ▶ Protégez l'appareil de tout dommage mécanique avec la plaque de recouvrement métallique IMC-SG (ID 7560016).
- ▶ Appliquez des joints toriques en NBR80, FPM80 ou NBR70 sur les connecteurs dans la zone Ex.

- ▶ Fixez l'appareil sur une plaque de montage à l'aide de deux vis M4. Ne pas utiliser de vis à tôle ou de vis à bois. Le couple de serrage maximal des vis est de 2,5 Nm.
- ▶ Protégez l'appareil contre les rayonnements thermiques, les variations rapides de température, le fort encrassement, les charges électrostatiques et tout endommagement mécanique.

Raccordement

- ▶ Raccordez l'appareil conformément au « Wiring diagrams ». Le couple de serrage maximal du connecteur M12 est de 3,5 Nm.
- ▶ Appliquez des joints toriques en NBR80, FPM80 ou NBR70 sur les connecteurs dans la zone Ex.

IMC-AIA01-11EX-I/24VDC

Other documents

Besides this document, the following material can be found on the Internet at www.turck.com:

- Data sheet
- Approvals
- Declarations of conformity

For your safety

Intended use

The IMC-AIA01-11EX-I/24VDC isolating transducers are equipped with intrinsically safe input circuits and transfer the analog measurement signals from the Ex area to the safe area. Intrinsically safe 2-wire transmitters on the devices can be operated in the Ex area. The devices are suitable for use in Zone 2 and Zone 22. The devices also enable the creation of safety-related applications up to and including SIL2 (low demand in accordance with IEC 61508; hardware fault tolerance HFT = 0). The devices must only be used as described in these instructions. Any other use is not in accordance with the intended use. Turck accepts no liability for any resulting damage.

General safety instructions

- The device must only be mounted, installed, operated, parameterized and maintained by trained and qualified personnel.
- The device meets the EMC requirements for industrial areas. When used in residential areas, take measures to prevent radio interference.
- Protection type IP67 is only guaranteed if the connectors are screw fastened.

Notes on Ex protection

- Observe national and international regulations for explosion protection.
- When using the device in Ex circuits, the user must also have an additional knowledge of explosion protection (IEC/EN 60079-14 etc.).
- Only use the device within the permissible operating and ambient conditions (see certification data and Ex approval specifications)

Requirements for Ex approval for operation in zone 2 and 22

- Only connect and disconnect non-intrinsically safe circuits if no voltage is applied.
- Protect the device from mechanical damage with the IMC-SG metal cover.
- Connect the metal cover IMC-SG to the equipotential bonding. The min. cable cross-section is 4 mm².
- Protect the device from ultraviolet light.
- In applications requiring an EPL Dc: The value of the surface temperature was measured without any dust deposit.
- In applications requiring an EPL Dc: The dust must only be non-conductive.
- In applications requiring an EPL Dc: Protect the device from electrostatic charge.

Product description

Device overview

See fig. 1: front view, fig. 2: dimensions

Functions and operating modes

The isolating transducers are provided with a 4...20 mA input circuit and a 4...20 mA output circuit. The input signals in the 3.8...20.5 mA range are transferred 1:1 from the Ex area to the safe area. The output circuit is provided with a short circuit proof current source. The device is designed for a 24 VDC power supply.

Installing

DANGER

Potentially explosive atmosphere

Risk of explosion due to spark ignition!


Use of devices in Zone 2 and Zone 22:

- ▶ Mounting and connection are only permissible if there is no potentially explosive atmosphere present.
- ▶ Protect the device from mechanical damage with the IMC-SG metal cover (ID 7560016).
- ▶ Provide connectors in the Ex area with O ring seals made from NBR80, FPM80 or NBR70.


- ▶ Fasten the device on a mounting plate with two M4 screws. Do not use any metal or wood screws for fastening. The maximum tightening torque for the screws is 2.5 Nm.
- ▶ Protect the device from heat radiation, rapid temperature fluctuations, severe contamination, electrostatic charge and mechanical damage.

Connection

- ▶ Connect the device as shown in "Wiring diagrams". The maximum tightening torque for the M12 connectors is 3.5 Nm.
- ▶ Provide connectors in the Ex area with O ring seals made from NBR80, FPM80 or NBR70.

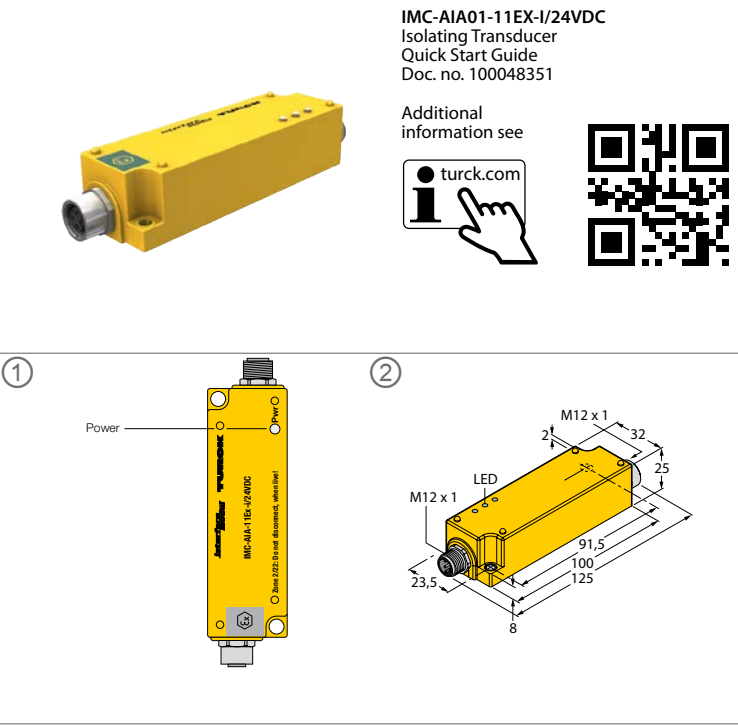

Wiring diagrams

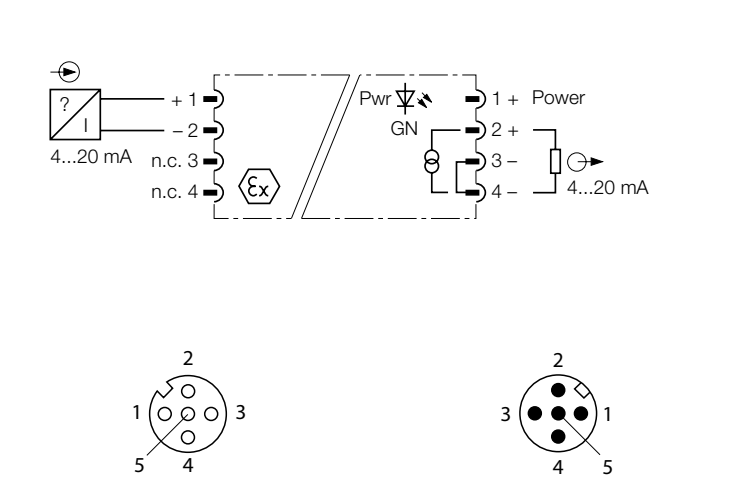

Pin assignment female M12 (intrinsically safe end)

Pin assignment male M12

DE Kurzbetriebsanleitung

In Betrieb nehmen

Nach Anschluss der Leitungen und Aufschalten der Versorgungsspannung geht das Gerät automatisch in Betrieb.

Betreiben
LED-Anzeigen

LED	Farbe	Bedeutung
Pwr	grün	Gerät ist betriebsbereit

Reparieren

Sollte das Gerät defekt sein, nehmen Sie es außer Betrieb. Das Gerät darf nur durch Turck repariert werden. Bei Rücksendung an Turck beachten Sie bitte unsere Rücknahmebedingungen.

Entsorgen

Die Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll.

FR Guide d'utilisation rapide

Mise en service

L'appareil se met automatiquement en marche après le raccordement des câbles et l'activation de la tension d'alimentation.

Fonctionnement
Affichage LED

LED	Couleur	Signification
Pwr	Verte	L'appareil est opérationnel

Réparation

En cas de dysfonctionnement, mettez l'appareil hors tension. L'appareil ne doit être réparé que par Turck. En cas de retour à Turck, veuillez respecter les conditions de reprise.

Élimination

Les appareils doivent être éliminés de manière appropriée et ne peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

EN Quick Start Guide

Commissioning

The device is operational automatically once the cables are connected and the power supply is switched on.

Operation
LEDs

LED	Color	Meaning
Pwr	Green	Device is operational

Repair

The device must be decommissioned if it is faulty. The device may only be repaired by Turck. Observe our return acceptance conditions when returning the device to Turck.

Disposal

The devices must be disposed of properly and do not belong in the domestic waste.

Certification data

Approvals and markings

Approvals	
TÜV 18 ATEX 195739 X	Ⓔ II (1) G [Ex ia Ga] IIC Ⓔ II (1) D [Ex ia Da] IIIC Ⓔ II 3 G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc Ⓔ II 3 D Ex tc [ia IIIC Da] IIIB T80°C Dc
IECEX TUN 18.0026X	[Ex ia Ga] IIC
模拟量输入安全栅	[Ex ia Da] IIIC Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc Ex tc [ia IIIC Da] IIIB T80°C Dc
Permissible ambient temperature range T _{amb} : -25...+70 °C	

Electrical data

Supply and signal circuit non intrinsically safe	X2: Signal circuit 2(+), 4(-) Supply circuit 1(+), 3 (-)	Maximum values per channel: U _N = 24 VDC (max. 30 VDC) P = ca. 3 W U _m = 253 VAC
Supply circuit intrinsically safe Ex ia IIC	X1: 1(+); 2(-)	Maximum values per channel: U _O = 23.24 V I _O = 63.6 mA P _O = 773 mW Characteristic line: trapezoidal L _i negligible C _i = 11 nF

The maximum values of this table are also allowed to be used up to the permissible limits as concentrated capacitances and as concentrated inductances.

	Ex ia IIC			Ex ia IIIB/IIIC		
L _O [mH] max.	0.5	0.2	0.1	1.4	1	0.2
C _O [nF] max.	77	109	127	519	589	989

IMC-AIA01-11EX-I/24VDC

Outros documentos

Os documentos suplementares a seguir estão disponíveis on-line em www.turck.com:

- Folha de dados
- Homologações
- Declarações de Conformidade

Para sua segurança

Finalidade de uso

Os transdutores isolantes IMC-AIA01-11EX-I/24VDC são equipados com circuitos de entrada intrinsecamente seguros e transferem os sinais da medida analógica da área EX para a área segura. Transmissores de 2 fios intrinsecamente seguros nos dispositivos podem ser operados na área Ex. Os dispositivos são adequados para o uso na Zona 2 e na Zona 22. Os dispositivos também permitem aplicações de segurança até, e incluindo, SIL2 (baixa demanda de acordo com a IEC 61508; tolerância de falhas de hardware HFT = 0).

Os dispositivos devem ser usados apenas como descrito nessas instruções. Qualquer outro uso está fora de concordância com o uso pretendido. A Turck se exime de qualquer responsabilidade por danos resultantes.

Instruções de segurança gerais

- O dispositivo só deve ser montado, instalado, operado, parametrizado e mantido por pessoal treinado profissionalmente.
- O dispositivo atende aos requisitos EMC para a área industrial. Quando usado em áreas residenciais, tome medidas para evitar interferência de rádio.
- O tipo de proteção IP67 só é garantido se os conectores forem fixados com parafusos.

Notas de proteção contra explosão

- Observe os regulamentos nacionais e internacionais para proteção contra explosão.
- Ao usar o dispositivo em circuitos Ex, o usuário deverá ter conhecimento prático sobre proteção contra explosões (IEC/EN 60079-14, etc.).
- Use apenas o dispositivo em condições ambientais e de operação permitidas (consulte os dados de certificação e as especificações de homologação Ex).

Requisitos da Homologação Ex para operação em Zona 2 e Zona 22

- Somente desconecte e conecte circuitos elétricos não intrinsecamente seguros se não houver tensão aplicada.
- Proteja o dispositivo contra danos mecânicos usando a tampa de metal do IMC-SG.
- Conecte a tampa de metal IMC-SG à ligação equipotencial. A seção transversal mínima do cabo é de 4 mm².
- Proteja o dispositivo contra luz ultravioleta.
- Em aplicações que exigem um EPL DC: o valor da temperatura da superfície foi medido sem depósito de poeira.
- Em aplicações que exigem um EPL DC: a poeira deve ser apenas não condutiva.
- Em aplicações que exigem um EPL DC: proteja o dispositivo contra carga eletrostática.

Descrição do produto

Visão geral do produto

Veja a fig. 1: Vista frontal, fig. 2: Dimensões

Funções e modos de operação

Os transdutores isolantes são fornecidos com um circuito de entrada de 4...20 mA e um circuito de saída de 4...20 mA. Os sinais de entrada na faixa de 3,8...20,5 mA são transferidos 1:1 da área Ex para a área segura. O circuito de saída é fornecido com uma fonte de corrente à prova de curto-circuito. O dispositivo é projetado para alimentação 24 VCC.

Instalação



PERIGO

Atmosfera explosiva

Risco de explosão por faíscas inflamáveis!

Uso dos dispositivos nas Zonas 2 e 22:

- ▶ A montagem e a conexão só podem ser feitas se não houver atmosfera potencialmente explosiva presente.
- ▶ Proteja o dispositivo contra danos mecânicos usando a tampa de metal do IMC-SG (ID 7560016).
- ▶ Forneça conectores na área Ex com anéis O-ring de NBR80, FPM80 ou NBR70.

- ▶ Prenda o dispositivo em uma placa de montagem com dois parafusos M4. Não use parafusos de metal ou madeira para fixar. O torque máximo de aperto dos parafusos é de 2,5 Nm.
- ▶ Proteja o dispositivo contra radiação de calor, rápidas alterações de temperatura, contaminação severa, carga eletrostática e danos mecânicos.

Conexão

- ▶ Conecte o dispositivo conforme mostrado em "Wiring diagrams". O torque máximo de aperto dos conectores M12 é de 3,5 Nm.
- ▶ Forneça conectores na área Ex com anéis O-ring de NBR80, FPM80 ou NBR70.

IMC-AIA01-11EX-I/24VDC

Otros documentos

Además de este documento, se puede encontrar el siguiente material en Internet en

www.turck.com:

- Hoja de datos
- Aprobaciones
- Declaraciones de conformidad

Por su seguridad

Uso correcto

Los transductores de aislamiento IMC-AIA01-11EX-I/24VDC están equipados con circuitos de entrada de seguridad intrínseca, además de transmitir señales analógicas de medición desde el área Ex al área segura. Los transmisores intrínsecamente seguros de dos cables de los dispositivos se pueden operar en el área Ex. Los dispositivos también son adecuados para ser utilizados tanto en la Zona 2 como en la Zona 22. Además, los dispositivos permiten la creación de aplicaciones relacionadas con la seguridad que se extienden hasta la categoría SIL2 (baja demanda en conformidad con IEC 61508; tolerancia a fallas de hardware HFT = 0).

Los dispositivos solo se deben usar como se describe en estas instrucciones. Ninguna otra forma de uso corresponde al uso previsto. Turck no se responsabiliza de los daños derivados de dichos usos.

Instrucciones de seguridad generales

- Solo personal capacitado profesionalmente puede montar, instalar, operar, parametrizar y dar mantenimiento al dispositivo.
- El dispositivo cumple los requisitos de EMC para las zonas industriales. Cuando se utilice en zonas residenciales, tome medidas para evitar interferencias de radio.
- El tipo de protección IP67 solo se garantiza si los conectores están atornillados.

Notas de protección contra explosiones

- Siga las normas nacionales e internacionales para la protección contra explosiones.
- Cuando se utiliza el dispositivo en circuitos con riesgos de explosiones, el usuario debe tener conocimiento adicional de la protección contra explosiones (norma IEC/EN 60079-14, etc.).
- Utilice el dispositivo solo dentro de las condiciones ambientales y de funcionamiento admisibles (consulte las condiciones y los datos de certificación de las aprobaciones contra explosiones).

Requisitos de la aprobación contra explosiones para uso en la Zona 2 y 22

- Solo desconecte y conecte circuitos eléctricos intrínsecamente inseguros cuando no se aplique corriente.
- Proteja el dispositivo de daños mecánicos con la cubierta de metal IMC-SG.
- Conecte la cubierta metálica IMC-SG a la conexión equipotencial. La sección transversal mínima del cable es de 4 mm².
- Proteja el dispositivo de la luz ultravioleta.
- En aplicaciones que requieren un EPL Dc: El valor de la temperatura de la superficie se midió sin ningún depósito de polvo.
- En aplicaciones que requieren un EPL Dc: El polvo solo debe ser no conductor.
- En aplicaciones que requieren un EPL Dc: Proteja el dispositivo de la carga electrostática.

Descripción del producto

Descripción general del dispositivo

Consulte la fig. 1: Vista delantera, fig. 2: Dimensiones

Funciones y modos operativos

Los transductores de aislamiento se ofrecen con un circuito de entrada de 4...20 mA y un circuito de salida de 4...20 mA. Las señales de entrada en el rango de 3,8...20,5 mA se transfieren como 1:1 desde el área Ex al área segura. El circuito de salida se ofrece con una fuente de alimentación resistente a cortocircuitos. El dispositivo está diseñado para una fuente de alimentación de 24 V CC.

Instalación



PELIGRO

Atmósfera explosiva

Riesgo de explosión por encendido de chispa.

Uso de dispositivos en la Zona 2 y la Zona 22:

- ▶ Instale y conecte el dispositivo solo si no se encuentra en una atmósfera explosiva.
- ▶ Proteja el dispositivo del diseño mecánico con la cubierta metálica IMC-SG (ID 7560016).
- ▶ Proporcione los conectores en el área contra explosiones con sellos de juntas tóricas fabricados a partir de NBR80, FPM80 o NBR70.

- ▶ Fije el dispositivo en una placa de montaje con dos tornillos M4. No utilice tornillos de metal ni de madera para fijarlos. El par de apriete máximo de los tornillos es de 2,5 Nm.
- ▶ Proteja el dispositivo de la radiación por calor, las fluctuaciones de temperatura rápidas, la contaminación grave, la carga electrostática y los daños mecánicos.

Conexión

- ▶ Conecte el dispositivo según se muestra en "Wiring diagrams". El par máximo de apriete de los conectores M12 es de 3,5 Nm.
- ▶ Proporcione los conectores en el área contra explosiones con sellos de juntas tóricas fabricados a partir de NBR80, FPM80 o NBR70.

IMC-AIA01-11EX-I/24VDC

其他文档

除了本文档之外, 还可在www.turck.com网站上查看以下材料:

- 数据表
- 认证
- 符合性声明

安全须知

预期用途

IMC-AIA01-11EX-I/24VDC隔离变送器配有本安型输入电路, 可将模拟测量信号从有爆炸危险的区域传输到安全区域。本设备上的本安型2线制变送器可在有爆炸危险的区域使用。本设备适合在区域2和区域22中使用。另外, 本设备还可帮助构建安全认证等级高达SIL2的安全相关应用 (符合IEC 61508标准的低需求; 硬件故障容差HFT = 0)。必须严格按照这些说明使用本设备。任何其他用途都不属于预期用途。图尔克公司对于由此导致的任何损坏概不承担责任。

一般安全须知

- 本设备的组装、安装、操作、参数设定和维护只能由经过专业培训的人员执行。
- 该装置符合工业领域的EMC要求。在住宅区使用时, 请采取措施以防止无线电干扰。
- 防护类型IP67仅在连接器用螺钉固定后才有保证。

防爆说明

- 请遵守国内和国际上的防爆法规。
- 将设备应用到防爆电路时, 用户还必须具有其他防爆知识 (GB/T 3836.15等)。
- 仅在允许的工作条件 and 环境条件中使用本设备 (参见认证数据和防爆认证规格)。

在危险2区和22区的防爆认证要求

- 只能在断电的情况下连接和断开非本安型电路。
- 使用IMC-SG金属盖保护设备免受机械损坏。
- 将IMC-SG金属盖连接至等电位联结点。电缆的最小电缆横截面为4 mm²。
- 防止本设备受到紫外线照射。
- 在需要EPL Dc的应用中: 测量表面温度值时不得有积尘。
- 在需要EPL Dc的应用中: 灰尘必须是不导电的。
- 在需要EPL Dc的应用中: 保护本设备免受静电电荷的影响。

产品描述

设备概述

见图1: 正视图, 图2: 尺寸

功能和工作模式

该隔离变送器配有一个4...20 mA输入回路和一个4...20 mA输出回路。3.8...20.5 mA范围内的输入信号以1:1的比例从有爆炸危险的区域传输到安全区域。输出回路配有一个带短路保护的电源。本设备设计为使用24V直流电源工作。

安装



危险

爆炸性环境

火花可导致爆炸危险!

在区域2和区域22中使用本设备:

- ▶ 仅允许在没有爆炸危险的环境中安装和连接。
- ▶ 使用IMC-SG金属盖 (ID 7560016) 保护本设备, 以防发生机械损坏。
- ▶ 为有爆炸危险的区域中的连接器提供由NBR80、FPM80或NBR70制成的O型圈。

- ▶ 使用两颗M4螺钉将本设备固定在安装板上。请勿使用任何金属或木螺钉进行固定。螺钉的最大拧紧扭矩为2.5 Nm。
- ▶ 防止本设备受到热辐射、温度骤变、严重污染、静电电荷的影响, 并防止本设备发生机械损坏。

连接

- ▶ 按照“Wiring diagrams”连接该装置。M12连接器的最大拧紧扭矩为3.5 Nm。
- ▶ 为有爆炸危险的区域中的连接器提供由NBR80、FPM80或NBR70制成的O型圈。





IMC-AIA01-11EX-I/24VDC

Isolating Transducer



Quick Start Guide

Doc. no. 100048351


Additional information see

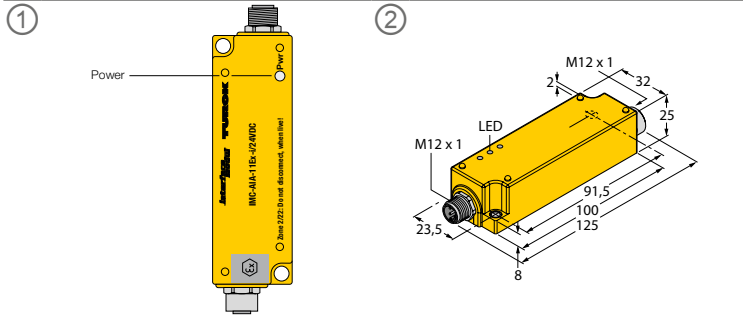

Wiring diagrams

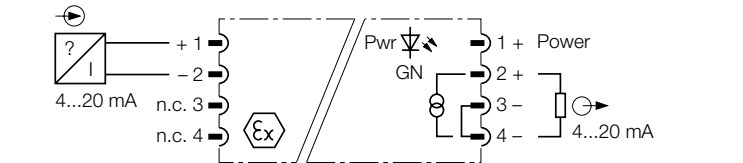

Pin assignment female M12 (intrinsically safe end)



Pin assignment male M12

PTGuia de Início Rápido

Comissionamento

O dispositivo fica automaticamente operacional assim que os cabos são conectados e a fonte de alimentação, ligada.

Operação

LED	Cor	Significado
Pwr	Verde	O dispositivo está em funcionamento

Reparo

O dispositivo deverá ser desativado caso esteja com defeito. O dispositivo pode ser consertado somente pela Turck. Observe nossas condições para aceitação de devolução ao devolver o dispositivo à Turck.

Descarte

Os dispositivos devem ser descartados corretamente e não em um lixo doméstico normal.

ESManual rápido de funcionamiento

Puesta en marcha

El dispositivo se pondrá automáticamente en funcionamiento una vez que se conecten los cables y se encienda la fuente de alimentación.

Funcionamiento

LED	Color	Significado
Pwr	Verde	El dispositivo está listo para utilizarlo

Reparación

El dispositivo se debe desinstalar en caso de que esté defectuoso. El dispositivo solo puede ser reparado por Turck. Lea nuestras condiciones de aceptación de devoluciones cuando devuelva el dispositivo a Turck.

Eliminación

Los dispositivos se deben desechar como corresponde y no mezclándolos con los desechos domésticos normales.

ZH快速入门指南

调试

一旦接好电缆并接通电源，设备会自动运行。

运行

LED	颜色	含义
Pwr	绿色	设备正常运行

维修

如果出现故障，必须停用本设备。本设备只能由图尔克公司进行维修。如需向图尔克公司退货，请参阅我们的退货验收条件。

废弃处理

必须正确地弃置本设备，不得混入普通的生活垃圾之中。

Certification data

Approvals and markings

Approvals	
TÜV 18 ATEX 195739 X	Ⓔ II (1) G [Ex ia Ga] IIC Ⓔ II (1) D [Ex ia Da] IIIC Ⓔ II 3 G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc Ⓔ II 3 D Ex tc [ia IIIC Da] IIIB T80°C Dc
IECEX TUN 18.0026X	[Ex ia Ga] IIC
模拟量输入安全栅	[Ex ia Da] IIIC Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc Ex tc [ia IIIC Da] IIIB T80°C Dc
CCC	
Permissible ambient temperature range T _{amb} : -25...+70 °C	

Electrical data

Supply and signal circuit non intrinsically safe	X2: Signal circuit 2(+), 4(-) Supply circuit 1(+), 3 (-)	Maximum values per channel: U _N = 24 VDC (max. 30 VDC) P = ca. 3 W U _m = 253 VAC
Supply circuit intrinsically safe Ex ia IIC	X1: 1(+); 2(-)	Maximum values per channel: U _O = 23.24 V I _O = 63.6 mA P _O = 773 mW Characteristic line: trapezoidal L _i negligible C _i = 11 nF

The maximum values of this table are also allowed to be used up to the permissible limits as concentrated capacitances and as concentrated inductances.

	Ex ia IIC			Ex ia II B/IIIC		
L _O [mH] max.	0.5	0.2	0.1	1.4	1	0.2
C _O [nF] max.	77	109	127	519	589	989

IT Brevi istruzioni per l'uso

IMC-AIA01-11EX-I/24VDC

Altri documenti

A integrazione del presente documento, sul sito internet www.turck.com è disponibile il materiale seguente:

- Scheda tecnica
- Certificazioni
- Dichiarazioni di conformità

Per la vostra sicurezza

Impiego conforme alla destinazione d'uso

I trasduttori di isolamento IMC-AIA01-11EX-I/24VDC sono dotati di circuiti di ingresso a sicurezza intrinseca e trasferiscono i segnali analogici di misurazione dall'area a rischio esplosione all'area sicura. I trasmettitori a 2 fili a sicurezza intrinseca sui dispositivi possono essere azionati nell'area a rischio esplosione. I dispositivi sono adatti al funzionamento in Zona 2 e Zona 22. I dispositivi consentono inoltre la creazione di applicazioni di sicurezza fino a SIL2 incluso (Low Demand in conformità alla norma IEC 61508; tolleranza errori hardware HFT = 0). Utilizzare i dispositivi esclusivamente come prescritto nelle presenti istruzioni. Qualsiasi altro uso non è conforme all'uso previsto. Turck declina ogni responsabilità per eventuali danni risultanti.

Indicazioni generali di sicurezza

- Le operazioni di montaggio, installazione, utilizzo, parametrizzazione e manutenzione del dispositivo devono essere eseguite esclusivamente da personale con formazione specifica.
 - Il dispositivo soddisfa i requisiti EMC per le aree industriali. Se utilizzato in aree residenziali, adottare le misure necessarie per evitare interferenze radio.
 - Il tipo di protezione IP67 è garantito solo se i connettori sono serrati a vite.
- Note sulla protezione antideflagrante**
- Osservare le disposizioni nazionali e internazionali in materia di protezione antiesplorione.
 - In caso di utilizzo in circuiti a rischio di esplosione, l'utilizzatore deve inoltre possedere un'ulteriore conoscenza in materia di protezione antideflagrante (IEC/EN 60079-14 ecc.).
 - Utilizzare il dispositivo soltanto nelle condizioni ambientali e di utilizzo ammesse (vedere dati di certificazione e specifiche di omologazione per le aree a rischio esplosione).

Requisiti della certificazione Ex per l'utilizzo in zona 2 e 22

- Collegare e scollegare i circuiti non a sicurezza intrinseca solo in assenza di tensione.
- Proteggere il dispositivo da danni meccanici con il coperchio metallico IMC-SG.
- Collegare il coperchio metallico IMC-SG al collegamento equipotenziale. La sezione trasversale del cavo minima è 4 mm².
- Proteggere il dispositivo dalla luce ultravioletta.
- Nelle applicazioni che richiedono un livello di protezione EPL Dc: Il valore della temperatura di superficie è stato misurato senza depositi di polvere.
- Nelle applicazioni che richiedono un livello di protezione EPL Dc: La polvere non deve essere conduttiva.
- Nelle applicazioni che richiedono un livello di protezione EPL Dc: Proteggere il dispositivo da cariche elettrostatiche.

Descrizione del prodotto

Panoramica dei dispositivi

Vedi fig. 1: Vista frontale, fig. 2: Dimensioni

Funzioni e modalità di funzionamento

I trasduttori di isolamento sono dotati di un circuito di ingresso 4...20 mA e di un circuito di uscita 4...20 mA. I segnali d'ingresso nell'intervallo 3,8...20,5 mA vengono trasmessi 1:1 dall'area a rischio esplosione all'area sicura. Il circuito di uscita è dotato di una sorgente di corrente a prova di cortocircuito. Il dispositivo è progettato per un alimentatore da 24 VCC.

Installazione

⚠ PERICOLO

Atmosfera esplosiva

Pericolo di esplosione dovuto a scintille!

Uso di dispositivi in Zona 2 e Zona 22:

- Eseguire il montaggio e il collegamento solo se in assenza di condizioni atmosferiche esplosive.
- Proteggere il dispositivo da danni meccanici con il coperchio metallico IMC-SG (ID 7560016).
- I connettori nell'area a rischio esplosione devono essere forniti con guarnizioni o-ring realizzate in NBR80, FPM80 o NBR70.

- Fissare il dispositivo su una piastra di montaggio con due viti M4. Per il fissaggio non utilizzare viti in metallo o legno. La coppia di serraggio massima per le viti è 2,5 Nm.
- Proteggere il dispositivo da radiazioni termiche, rapidi sbalzi di temperatura, grave contaminazione, cariche elettrostatiche e danni meccanici.

Collegamento

- Collegare il dispositivo in base agli "Wiring diagrams". La coppia di serraggio massima per i connettori M12 è 3,5 Nm.
- I connettori nell'area a rischio esplosione devono essere forniti con guarnizioni o-ring realizzate in NBR80, FPM80 o NBR70.

PL Skrócona instrukcja obsługi

IMC-AIA01-11EX-I/24VDC

Pozostałe dokumenty

Jako uzupełnienie do niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.turck.com znajdują się następujące dokumenty:

- Karta katalogowa
- Certyfikaty
- Deklaracje zgodności

Dla Twojego bezpieczeństwa

Zastosowanie

Przetworniki separacyjne z serii IMC-AIA01-11EX-I/24VDC są wyposażone w iskrobezpieczne obwody wejściowe i umożliwiają przesyłanie analogowych sygnałów pomiarowych ze strefy zagrożonej wybuchem (Ex) do strefy bezpiecznej. Iskrobezpieczne przetworniki 2-przewodowe w urządzeniach mogą pracować w strefie zagrożonej wybuchem. Urządzeń można używać w strefie 2 i w strefie 22. Urządzenia umożliwiają realizację rozwiązań związanych z bezpieczeństwem do poziomu SIL2 włącznie (niskie zapotrzebowanie wg normy IEC 61508) (tolerancja na usterki sprzętowe HFT = 0). Urządzenia powinny być używane wyłącznie w sposób opisany w określonych instrukcjach. Każde inne wykorzystanie jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem. Firma Turck nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikające z tego powodu szkody.

Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Wyłącznie profesjonalnie wyszkolony pracownik może montować, instalować, eksploatować i konserwować urządzenie oraz określać jego parametry.
- Urządzenia te spełniają wymagania EMC dla obszarów przemysłowych. Jeśli urządzenie jest używane na obszarach mieszkalnych, należy podjąć środki zapobiegające zakłóceniom radiowym.
- Stopień ochrony IP67 jest gwarantowany jedynie wtedy, gdy złącza są zamocowane za pomocą śrub.

Uwagi dotyczące ochrony przed wybuchem

- Przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony przed wybuchem.
- W przypadku używania urządzenia w obwodach Ex użytkownik musi posiadać również dodatkową wiedzę w zakresie ochrony przed wybuchem (norma IEC/EN 60079-14 itp.).
- Urządzenie może być używane wyłącznie w dopuszczalnych warunkach roboczych i otoczenia (patrz data certyfikacji i specyfikacje dotyczące aprobaty Ex).

Wymagania aprobaty Ex dotyczące używania w strefie 2 i 22

- Obwody elektryczne, które nie są iskrobezpieczne, należy podłączać i odłączać tylko w stanie bez napięcia.
- Zabezpieczyć urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą pokrywy metalowej IMC-SG.
- Podłączyć metalową osłonę IMC-SG do połączenia wyrównawczego. Minimalny przekrój przewodu wynosi 4 mm².
- Chronić urządzenie przed promieniowaniem ultrafioletowym.
- W zastosowaniach wymagających EPL Dc: Wartość temperatury powierzchni została zmierzona bez nagromadzenia pyłu.
- W zastosowaniach wymagających EPL Dc: Dopuszczalny jest wyłącznie pył nieprzewodzący.
- W zastosowaniach wymagających EPL Dc: Chronić urządzenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Opis produktu

Wygląd urządzenia

Patrz rys. 1: Widok z przodu, rys. 2: Wymiary

Funkcje i tryby pracy

Przetworniki separacyjne są wyposażone w obwód wejściowy 4...20 mA i obwód wyjściowy 4...20 mA. Sygnały wejściowe w zakresie 3,8...20,5 mA są przesyłane 1:1 ze strefy zagrożonej wybuchem (Ex) do strefy bezpiecznej. Obwód wyjściowy ma zabezpieczone przed zwarciem źródło prądowe. Urządzenie zasilane jest napięciem 24 V DC.

Instalacja

⚠

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Atmosfera wybuchowa

Zagrożenie wybuchem wywołanym zapłonem iskrowym!

Korzystanie z urządzeń w strefie 2 i strefie 22:

- Montaż i podłączenie są dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy nie występuje atmosfera wybuchowa.
- Zabezpieczyć urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą metalowej osłony IMC-SG (ID 7560016).
- Zamontować złącza w strefie zagrożenia wybuchem (Ex) z pierścieniami uszczelniającymi O-ring wykonanymi z NBR80, FPM80 lub NBR70.

- Zamocować urządzenie na płycie montażowej za pomocą dwóch śrub M4. Do mocowania nie używać metalowych ani drewnianych śrub. Maksymalny moment dokręcania wkrętów wynosi 2,5 Nm.
- Urządzenie należy chronić przed promieniowaniem cieplnym, gwałtownymi wahaniami temperatury, poważnym zanieczyszczeniem, wyładowaniami elektrostatycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

Podłączenie

- Podłączyć urządzenie zgodnie z częścią „Wiring diagrams”. Maksymalny moment dokręcania złączy M12 wynosi 3,5 Nm.
- Zamontować złącza w strefie zagrożenia wybuchem (Ex) z pierścieniami uszczelniającymi O-ring wykonanymi z NBR80, FPM80 lub NBR70.

CS Zkrácený návod

IMC-AIA01-11EX-I/24VDC

Další dokumenty

Kromě tohoto dokumentu, naleznete další materiály na www.turck.com:

- Katalogový list
- Certifikáty
- Prohlášení o shodě

Pro Vaši bezpečnost

Zamýšlené použití

Oddělovače analogových signálů IMC-AIA01-11EX-I/24VDC jsou vybaveny jiskrově bezpečnými vstupními obvody a přenášejí signály z prostředí s nebezpečím výbuchu do základního. Jiskrově bezpečné dvoudrátové vysíláče na přístroji mohou pracovat v prostředí s nebezpečím výbuchu. Přístroje mohou být instalovány v zóně 2 a 22. Přístroj lze také použít v bezpečnostních aplikacích do až SIL2 včetně (Low-Demand dle IEC 61508, plná hardwarová tolerance HFT=0). Přístroj smí být používán pouze v souladu s pokyny, uvedenými v tomto návodu. Jakékoliv jiné použití neodpovídá zamýšlenému. Společnost Turck nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody.

Všeobecné bezpečnostní informace

- Přístroj smí montovat, instalovat, obsluhovat, nastavovat a udržívat pouze vyškolený a kvalifikovaný personál.
- Přístroj splňuje EMC požadavky pro průmyslové prostředí. Při používání v obytných oblastech je třeba přijmout opatření k zabránění rádiovému rušení.
- Stupeň krytí IP67 je zaručen pouze v případě, že jsou konektory upevněny šroubem.

Poznámky k ochraně proti výbuchu

- Dodržujte národní a mezinárodní předpisy pro ochranu proti výbuchu.
- Při používání zařízení v Ex obvodech musí mít uživatel rovněž znalosti o ochraně před výbuchem (IEC/EN 60079-14 atd.).
- Zařízení používejte pouze v přípustných provozních a okolních podmínkách (viz údaje z Ex certifikátu a specifikaci).

Požadavky Ex certifikátů pro instalaci v zóně 2 a 22

- Zapojte a odpojte obvody, které nejsou jiskrově bezpečné pouze tehdy, když není připojeno žádné napětí.
- Chraňte zařízení před mechanickým poškozením kovovým krytem IMC-SG.
- Připojte kovový kryt IMC-SG k vyrovnání potenciálů. Minimální průřez kabelu je 4 mm².
- Chraňte zařízení před ultrafialovým světlem.
- V aplikacích vyžadujících EPL Dc: Hodnota povrchové teploty byla měřena bez usazeného prachu.
- V aplikacích vyžadujících EPL Dc: Prach nesmí být vodivý.
- V aplikacích vyžadujících EPL Dc: Chraňte zařízení před elektrostatickými výboji.

Popis produktu

Popis produktu

Viz Obr.1 Čelní pohled, Obr. 2: Rozměry

Funkce a provozní režimy

Moduly jsou vybaveny vstupními obvody 4...20 mA a výstupy 4...20 mA. Signály v rozsahu 3,8...20,5 mA jsou přenášeny 1 : 1 z prostředí s nebezpečím výbuchu do základního prostředí. Výstupní obvod je vybaven zkratuvzdorným zdrojem proudu. Přístroj používá napájení 24 VDC.

Instalace

⚠ NEBEZPEČÍ

Potenciálně výbušná atmosféra

Nebezpečí výbuchu způsobené jiskrou!


Použití přístroje v zóně 2 a 22:

- Montáž a zapojení je možné provádět pouze tehdy, není-li přítomna potenciálně výbušná atmosféra.
- Chraňte zařízení před mechanickým poškozením kovovým krytem IMC-SG (ID 7560016).
- Konektory v Ex prostředí vybavte těsníci O-kroužky, vyrobenými z NBR80, FPM80 nebo NBR70.


- Připevňte přístroj na montážní desku pomocí dvou šroubů M4. K upevnění nepoužívejte žádné kovové nebo dřevěné šrouby. Maximální utahovací moment šroubů je 2,5 Nm.
- Chraňte zařízení před tepelným zářením, rychlými výkyvy teplot, silnou kontaminací, elektrostatickým nábojem a mechanickým poškozením.

Zapojení

- Zapojte přístroj dle „Wiring diagrams”. Maximální utahovací moment konektorů M12 je 3,5 Nm.
- Konektory v Ex prostředí vybavte těsníci O-kroužky, vyrobenými z NBR80, FPM80 nebo NBR70.

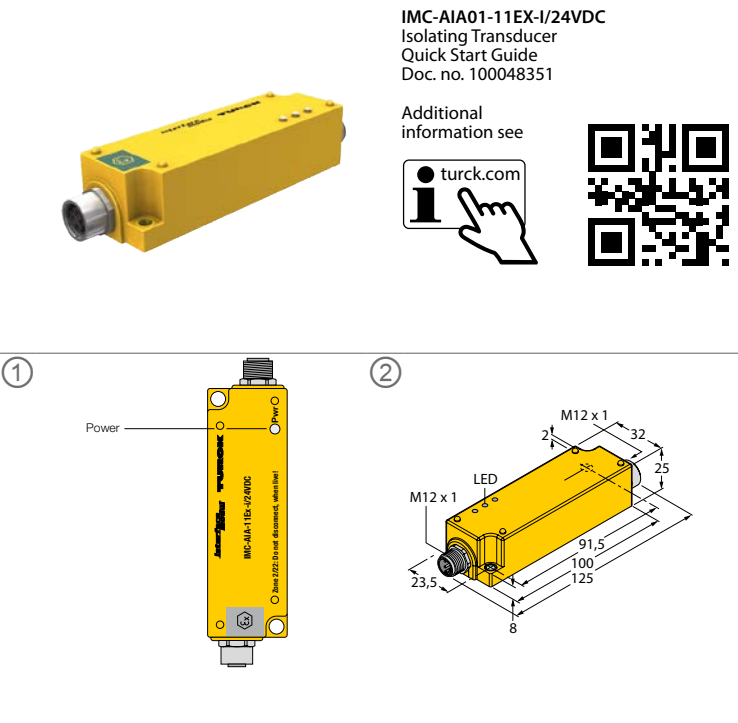

Wiring diagrams

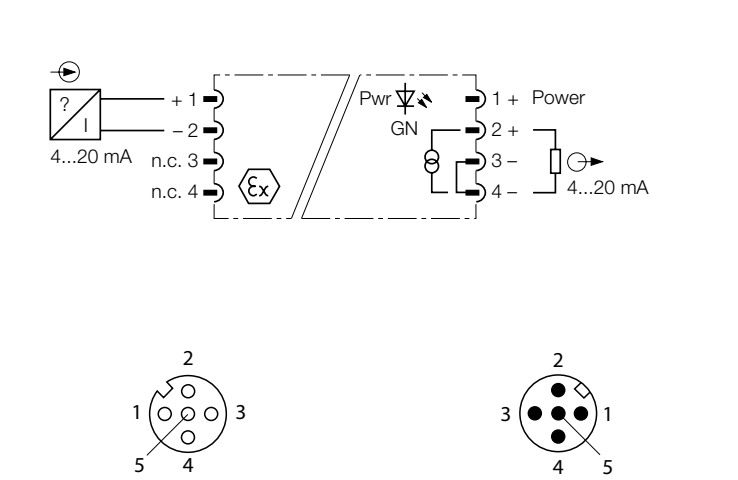

Pin assignment female M12 (intrinsically safe end)

Pin assignment male M12

IT Brevi istruzioni per l'uso

Messa in servizio

Una volta connessi i cavi e attivata l'alimentazione, il dispositivo entra automaticamente in funzione.

Utilizzo

LED	Colore	Significato
Pwr	Verde	Il dispositivo è pronto per l'utilizzo

Riparazione

Se il dispositivo è difettoso, disattivarlo. Il dispositivo può essere riparato solo da Turck. In caso di restituzione a Turck osservare le condizioni per la restituzione.

Smaltimento

I dispositivi devono essere smaltiti in modo specifico e non con i comuni rifiuti domestici.

PL Skrócona instrukcja obsługi

Uruchamianie

Po podłączeniu przewodów i zasilania urządzenie automatycznie przechodzi w tryb pracy.

Eksplloatacja

LED	Kolor	Opis
Pwr	Zielony	Urządzenie działa

Naprawa

Jeśli urządzenie jest wadliwe, należy je wycofać z eksploatacji. Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez firmę Turck. W przypadku odsyłania produktu do firmy Turck należy postępować zgodnie z naszymi zasadami dokonywania zwrotów.

Usuwanie

Urządzenia muszą być usuwane w odpowiedni sposób i nie mogą być wyrzucane razem z odpadami gospodarstw domowych.

CS Zkrácený návod

Uvádění do provozu

Přístroj pracuje automaticky po zapojení vodičů a připojení napájecího napětí.

Provoz

LED	Barva	Význam
Pwr	Zelená	Přístroj je připraven k provozu

Opravy

Pokud je zařízení vadné, musí být vyřazeno z provozu. Přístroj smí být opravován pouze společností Turck. Před zasláním přístroje výrobcí s zkontrolujte podmínky.

Likvidace

Přístroj musí být správně zlikvidován, nesmí se vyhodit do běžného domovního odpadu.

Certification data

Approvals and markings

Approvals	
TÜV 18 ATEX 195739 X	Ⓔ II (1) G [Ex ia Ga] IIC Ⓔ II (1) D [Ex ia Da] IIIC Ⓔ II 3 G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc Ⓔ II 3 D Ex tc [ia IIIC Da] IIIB T80°C Dc
IECEX TUN 18.0026X	[Ex ia Ga] IIC
模拟量输入安全栅	[Ex ia Da] IIIC Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc Ex tc [ia IIIC Da] IIIB T80°C Dc
CCC	
Permissible ambient temperature range T _{amb} : -25...+70 °C	

Electrical data

Supply and signal circuit non intrinsically safe	X2: Signal circuit 2(+), 4(-) Supply circuit 1(+), 3 (-)	Maximum values per channel: U _N = 24 VDC (max. 30 VDC) P = ca. 3 W U _m = 253 VAC
Supply circuit intrinsically safe Ex ia IIC	X1: 1(+); 2(-)	Maximum values per channel: U _O = 23.24 V I _O = 63.6 mA P _O = 773 mW Characteristic line: trapezoidal L _i negligible C _i = 11 nF

The maximum values of this table are also allowed to be used up to the permissible limits as concentrated capacitances and as concentrated inductances.

	Ex ia IIC			Ex ia IIIB/IIIC		
L _O [mH] max.	0.5	0.2	0.1	1.4	1	0.2
C _O [nF] max.	77	109	127	519	589	989

IMC-AIA01-11EX-I/24VDC

Другие документы

Этот документ и следующие материалы доступны в Интернете по адресу www.turck.com:

- Техническое описание
- Сертификаты
- Декларации соответствия

Для вашей безопасности

Использование по назначению

Преобразователи с гальванической развязкой IMC-AIA01-11EX-I/24VDC оснащаются искробезопасными входными цепями и передают аналоговые сигналы измерений из взрывоопасной зоны в безопасную. Искробезопасные 2-проводные передатчики на устройствах могут работать во взрывоопасной зоне. Допускается использование этих устройств в зонах 2 и 22. Устройства позволяют создавать системы безопасности до уровня полноты безопасности SIL2 включительно (низкие требования в соотв. с IEC 61508; аппаратная отказоустойчивость HFT = 0).

Устройства следует использовать только в соответствии с настоящей инструкцией. Любое другое использование не признается использованием по назначению. Turck не несет ответственности за возможные повреждения.

Общие инструкции по технике безопасности

- Сборка, установка, эксплуатация, настройка и техническое обслуживание устройства должны производиться профессиональным квалифицированным персоналом
- Устройство соответствует требованиям по ЭМС (электромагнитной совместимости) для промышленных зон. При использовании в жилых районах примите меры по предотвращению радиопомех.
- Степень защиты IP67 обеспечивается, только если затянуты накидные гайки разъемов.

Примечания по взрывозащите

- Следуйте национальным и международным правилам по взрывозащите.
- При использовании устройства во взрывоопасных цепях оператор должны обладать дополнительными знаниями в области взрывозащиты (IEC/EN 60079-14 и т. д.).
- Эксплуатируйте устройство только в допустимых условиях окружающей среды и в пределах допустимых рабочих параметров (см. данные по сертификации и разрешения на использование во взрывоопасных зонах).

Требования в отношении взрывобезопасности для использования в зоне 2 и 22

- Отключение и подключение цепей без искрозащиты допускается только при отключенном напряжении.
- Защитите устройство от механических повреждений с помощью металлической крышки IMC-SG.
- Подсоедините металлическую крышку IMC-SG к эквипотенциальному соединению. Минимальное сечение кабеля составляет 4 мм².
- Защитите устройство от воздействия ультрафиолетового излучения.
- В областях применения, где требуется уровень защиты EPL Dc: Температура поверхности должна быть измерена без отложений пыли.
- В областях применения, где требуется уровень защиты EPL Dc: Пыль должна быть только непроводящей.
- В областях применения, где требуется уровень защиты EPL Dc: Защитите устройство от электростатического заряда.

Описание изделия

Общая информация об устройстве

См. рис. 1: вид спереди, рис. 2: Размеры

Принцип действия и режимы работы

Преобразователи с гальванической развязкой оснащены входной цепью 4...20 мА и выходной цепью 4...20 мА. Входные сигналы в диапазоне 3,8...20,5 мА передаются 1:1 из взрывоопасной зоны в безопасную. Выходная цепь оборудована источником тока с защитой от короткого замыкания. Устройство работает от источника питания 24 В пост. тока.

Установка

⚠ ОПАСНОСТЬ

Взрывоопасная среда

Риск взрыва из-за искры!

Использование устройств в зонах 2 и 22:

- ▶ Монтаж и подключение допускаются только при отсутствии взрывоопасной среды.
- ▶ Защитите устройство от механических повреждений с помощью металлической крышки IMC-SG (ID 7560016).
- ▶ Во взрывоопасной зоне используйте ответные части разъемов с уплотнительными кольцами из NBR80, FPM80 или NBR70.

- ▶ Закрепите устройство на монтажной пластине с помощью двух винтов M4. Не используйте для крепления металлические или деревянные винты. Максимальный момент затяжки винтов составляет 2,5 Нм.
- ▶ Защитите устройство от теплового излучения, резких колебаний температуры, сильно-го загрязнения, электростатического заряда и механических повреждений.

Подключение

- ▶ Подключите устройства, как показано на схеме "Wiring diagrams". Максимальный момент затяжки накидных гаек разъемов M12 составляет 3,5 Нм.
- ▶ Во взрывоопасной зоне используйте ответные части разъемов с уплотнительными кольцами из NBR80, FPM80 или NBR70.

IMC-AIA01-11EX-I/24VDC

その他の文書

本書の他にも、以下の資料がインターネット上 (www.turck.com) にあります。

- データシート
- 認証
- 適合性宣言

安全にお使いいただくために

用途

IMC-AIA01-11EX-I/24VDC絶縁用トランスデューサは本質安全入力回路を備えており、防爆エリアから安全エリアにアナログ測定信号を送信します。デバイス上の本質安全2線式トランスミッタを防爆エリアで動作させることができます。本デバイスはゾーン2およびゾーン22での使用に適しています。これらのデバイスを使用すると、SIL2 (IEC 61508に準拠した低要求、ハードウェアフォールトトレラントHFT=0) までの安全関連アプリケーションも構築できます。これらのデバイスは、これらの指示に記載されているとおりに使用する必要があります。その他の用途は使用目的に適合していません。Turckでは、結果として生じる損害について一切責任を負いません。

一般的な安全情報

- 本デバイスは、専門に訓練を受けた作業者のみが、組み立て、設置、操作、パラメータ設定、保守を実行できます。
- 本デバイスは工業エリアのEMC要件を満たしています。住宅地域で使用する場合は、無線干渉を防止する対策を講じてください。
- 保護等級IP67は、コネクタがねじで固定されている場合にのみ保証されます。

防爆に関する注意事項

- 防爆に関する国内外の規制を遵守してください。
- 本デバイスを防爆回路で使用する場合、作業者には防爆関連の追加知識も必要です (IEC/EN 60079-14など)。
- デバイスは、許容される動作条件と周囲条件でのみ使用してください (認定データと防爆認定仕様を参照)。

ゾーン2およびゾーン22での操作に関する防爆認定の要件

- 本質安全でない回路の接続と切断は、電圧が印加されていない場合にのみ行ってください。
- IMC-SGメタルカバーを使用して、デバイスを機械的損傷から保護します。
- 金属カバーIMC-SGを等電位ボンディングに接続します。最小ケーブル断面積は4 mm²です。
- デバイスを紫外線から保護します。
- EPL Dcが必要な用途の場合: 表面温度の値は粉塵の堆積物なしで測定されました。
- EPL Dcが必要な用途の場合: 粉塵は非導通である必要があります。
- EPL Dcが必要な用途の場合: デバイスを静電電荷から保護します。

製品の説明

デバイスの概要

図1: 正面図、図2: 寸法

機能と動作モード

これらの絶縁用トランスデューサは、4...20 mA入力回路と4...20 mA出力回路を備えています。3.8...20.5 mA範囲の入力信号が防爆エリアから安全エリアに1:1で送信されます。出力回路には、耐短絡電流源が装備されています。デバイスは、DC 24 V電源向けに設計されています。

設置

⚠ 危険

爆発性雰囲気

火花点火により爆発するリスクがあります。

ゾーン2およびゾーン22でのデバイスの使用:

- ▶ 取り付けと接続ができるのは、爆発性雰囲気がない場合のみです。
- ▶ IMC-SGメタルカバーを使用して、デバイスを機械的損傷から保護します (ID 7560016)。
- ▶ 防爆エリアのコネクタにNBR80、FPM80、またはNBR70製のOリングシールを取り付けます。

- ▶ デバイスを2本のM4ネジで取り付けプレートに固定します。固定に金属製または木製のネジを使用しないでください。ネジの最大締め付けトルクは2.5 Nmです。
- ▶ デバイスを熱放射、急速な温度変動、重度の汚染、静電電荷、および機械的損傷から保護します。

接続

- ▶ 配線図」にしたがってデバイスを接続します。M12コネクタの最大締め付けトルクは3.5 Nmです。
- ▶ 防爆エリアのコネクタにNBR80、FPM80、またはNBR70製のOリングシールを取り付けます。

IMC-AIA01-11EX-I/24VDC

추가 문서

이 문서 외에도 다음과 같은 자료를 인터넷(www.turck.com)에서 확인할 수 있습니다.

- 데이터 시트
- 인증
- 적합성 선언

사용자 안전 정보

사용 목적

IMC-AIA01-11EX-I/24VDC 절연 트랜스듀서는 본질 안전 입력 회로가 장착되어 있으며 폭발 위험 지역에서 아날로그 측정 신호를 안전 지역으로 전송합니다. 이 장치의 본질 안전 2선식 송신기는 폭발 위험 지역에서 작동할 수 있습니다. 이 장치는 2중 및 22중 위험 지역에서 사용하기에 적합합니다. 또한 이 장치는 최대 SIL2 (IEC 61508에 따른 요구량, 하드웨어 고장 공차 HFT = 0) 수준으로 안전 관련 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 이 장치는 이 지침에서 설명한 목적으로만 사용해야 합니다. 기타 다른 방식으로 사용하는 것은 사용 목적을 따르지 않는 것입니다. 터크는 그로 인한 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

일반 안전 지침

- 전문적인 훈련을 받은 숙련된 기술자만이 이 장치의 조립, 설치, 작동, 매개 변수 설정 및 유지 보수를 수행해야 합니다.
- 이 장치는 산업 분야의 EMC 요구 사항을 충족합니다. 주거 지역에서 사용하는 경우 무선 간섭을 방지하기 위한 조치를 취하십시오.
- 보호 타입 IP67은 커넥터가 나사로 고정된 경우에만 보장됩니다.

폭발 방지 참고 사항

- 폭발 방지에 관한 국내 및 국제 규정을 준수하십시오.
- 폭발 위험 회로에서 이 장치를 사용할 경우 사용자는 폭발 방지 (IEC/EN 60079-14 등)에 대해서도 추가 지식이 있어야 합니다.
- 허용되는 작동 및 주변 조건에서만 장치를 사용하십시오 (인증 데이터 및 방폭 인증 사양 참조).
- 2중 및 22중 위험 지역에서 작동하기 위한 방폭 인증 요구 사항
- 전압이 가해지지 않은 경우에만 비본질 안전 회로를 연결 및 분리하십시오.
- IMC-SG 금속 커버로 기계적 손상으로부터 장치를 보호하십시오.
- IMC-SG 금속 커버를 등전위 본딩에 연결하십시오. 최소 케이블 단면적은 4 mm²입니다.
- 자외선으로부터 장치를 보호하십시오.
- EPL Dc가 필요한 어플리케이션의 경우: 표면 온도 값은 먼지 침전을 없이 측정되었습니다.
- EPL Dc가 필요한 어플리케이션의 경우: 먼지는 비전도성이어야 합니다.
- EPL Dc가 필요한 어플리케이션의 경우: 정전하로부터 장치를 보호하십시오.

제품 설명

장치 개요

참조 그림 1: 정면도, 그림 2: 치수

기능 및 작동 모드

절연 트랜스듀서에는 4...20 mA 입력 회로 및 4...20 mA 출력 회로가 제공됩니다.

3.8...20.5 mA 범위의 입력 신호는 폭발 위험 지역에서 안전 지역으로 1:1로 전송됩니다. 출력 회로에는 단락 방지 전류 소스가 제공됩니다. 이 장치는 24 VDC 파워 서플라이용으로 설계되었습니다.

설치

⚠ 위험

폭발 가능성이 있는 환경

스파크 점화에 따른 폭발 위험!


2중 및 22중 위험 지역 (Zone 2 & Zone 22) 내 장치 사용:

- ▶ 폭발 위험이 없는 환경에서만 설치 및 연결이 허용됩니다.
- ▶ IMC-SG 금속 커버 (ID 7560016)로 기계적 손상으로부터 장치를 보호하십시오.
- ▶ 폭발 위험 지역에 NBR80, FPM80 또는 NBR70으로 만든 O링 씰이 장착된 커넥터를 제공하십시오.


- ▶ M4 나사 2개로 설치 플레이트에 장치를 고정하십시오. 금속 또는 목재 나사를 고정용으로 사용하지 마십시오. 나사의 최대 조임 토크는 2.5 Nm입니다.
- ▶ 열 방사, 급격한 온도 변동, 심각한 오염, 정전하 및 기계적 손상으로부터 장치를 보호하십시오.

연결

- ▶ „Wiring diagrams“에 따라 장치를 연결하십시오. M12 커넥터의 최대 조임 토크는 3.5 Nm입니다.
- ▶ 폭발 위험 지역에 NBR80, FPM80 또는 NBR70으로 만든 O링 씰이 장착된 커넥터를 제공하십시오.

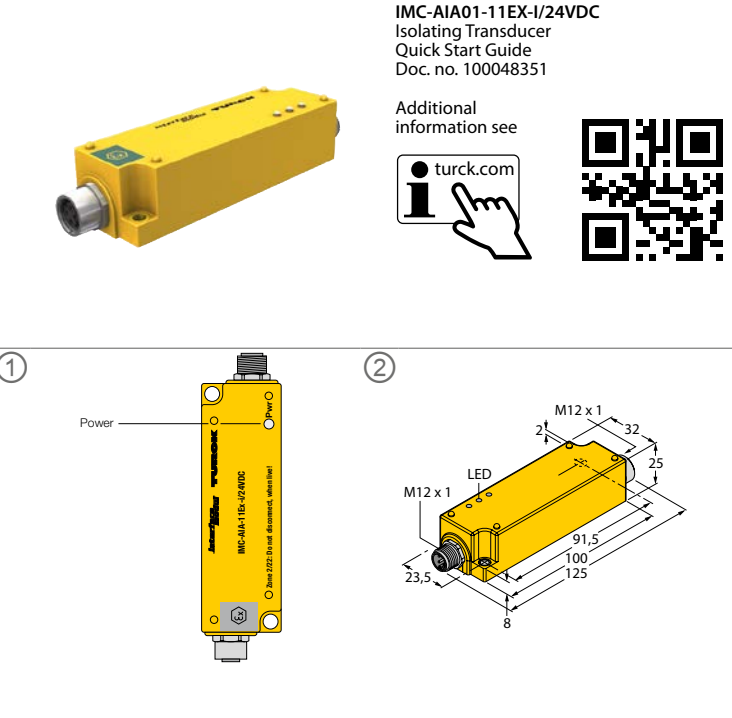

Wiring diagrams

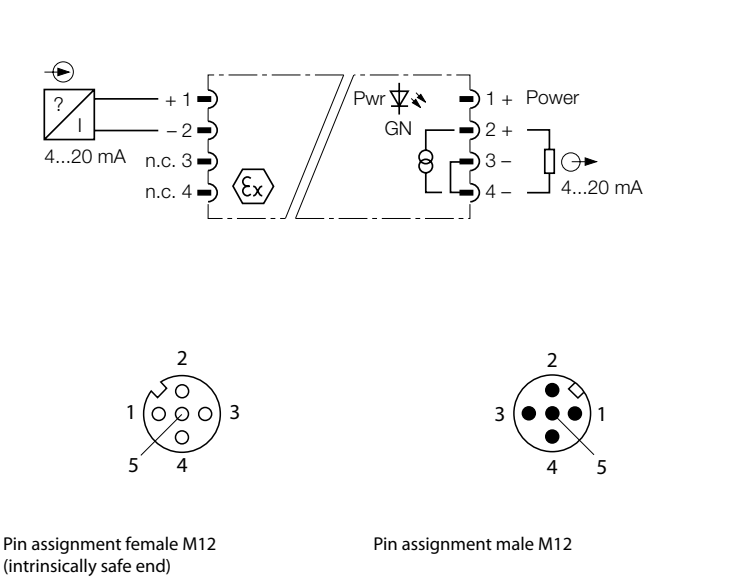

RU Руководство по быстрому запуску

Обслуживание
После подключения кабелей и включения источника питания устройство начинает работать автоматически.

Работа Светодиоды		
Светодиод	Цвет	Назначение
Pwr	Зеленый	Устройство работает

Ремонт
В случае неисправности устройство следует вывести из эксплуатации. Ремонт устройства может выполняться только компанией Turck. В случае возврата устройства Turck изучите наши условия возврата.

Утилизация
 Устройство следует утилизировать в соответствии с нормативными документами отдельно от бытовых отходов.

JP クイックスタートガイド

始動
ケーブルを接続し、電源をオンにすると、デバイスが自動的に作動します。

デバイスの操作 LED		
LED	色	意味
Pwr	緑	デバイスは動作状態です

修理
デバイスが故障している場合は、廃棄する必要があります。デバイスはTurckでのみ修理できません。デバイスをTurckに返品する場合は、返品受付条件を守ってください。

廃棄
 これらのデバイスは正しく廃棄する必要があり、通常の家庭ごみに含めないでください。

KO 빠른 설치 가이드

시운전
케이블이 연결되고 파워 서플라이가 켜지면 장치가 자동으로 작동 가능해집니다.

작동 LED		
LED	색상	의미
Pwr	녹색	장치 작동 가능

수리
이 장치에 고장이 발생한 경우 설치 해제해야 합니다. 이 장치는 터크에서만 수리할 수 있습니다. 장치를 터크에 반품할 경우, 반품 승인 조건을 준수해 주십시오.

폐기
 이 장치는 올바른 방법으로 폐기해야 하며 일반적인 가정 폐기물과 함께 배출해서는 안 됩니다.

Certification data

Approvals and markings

Approvals	
TÜV 18 ATEX 195739 X 	Ⓜ II (1) G [Ex ia Ga] IIC Ⓜ II (1) D [Ex ia Da] IIIC Ⓜ II 3 G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc Ⓜ II 3 D Ex tc [ia IIIC Da] IIIB T80°C Dc
IECEx TUN 18.0026X 模拟量输入安全栅 	[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc Ex tc [ia IIIC Da] IIIB T80°C Dc
Permissible ambient temperature range T _{amb} : -25...+70 °C	

Electrical data

Supply and signal circuit non intrinsically safe	X2: Signal circuit 2(+), 4(-) Supply circuit 1(+), 3 (-)	Maximum values per channel: U _N = 24 VDC (max. 30 VDC) P = ca. 3 W U _m = 253 VAC
Supply circuit intrinsically safe Ex ia IIC	X1: 1(+); 2(-)	Maximum values per channel: U _O = 23.24 V I _O = 63.4 mA P _O = 773 mW Characteristic line: trapezoidal L _i negligible C _i = 11 nF

The maximum values of this table are also allowed to be used up to the permissible limits as concentrated capacitances and as concentrated inductances.

	Ex ia IIC			Ex ia IIIB/IIIC		
L _O [mH] max.	0.5	0.2	0.1	1.4	1	0.2
C _O [nF] max.	77	109	127	519	589	989